

Tenue à l'arc interne AA20 Arc Killer

Interne boog AA20 Arc-Killer

En cas de défaut interne au RM6, l'arc killer court-circuite instantanément les interrupteurs d'arrivée assurant ainsi la sécurité de l'opérateur et du local technique. (classification AA20 du Synergrid ; câd, appareil sans manifestations extérieures). Le local ne requiert aucune attention particulière.



In geval van een inwendige interne fout, stelt deze de Arc killer in werking en verzekert de veiligheid van de bediener en het lokaal (klasse AA20 volgens Synergrid, materieel zonder externe verschijnselen in geval van interne fout). Geen speciale uitvoering voor het lokaal, vereist.



Un arc killer fonctionne sur la partie aval de l'interrupteur.

Een Arc Killer wordt stroomafwaarts van de lastschakelaar geplaatst.

En conséquence, si vous utilisez un interrupteur de type Arc killer en « départ », n'oubliez pas de fermer au moins un interrupteur pour qu'un défaut dans la cuve soit éliminé.

Indien u bijgevolg een lastschakelaar van het type Arc killer op de "vertrek" gebruikt, vergeet dan niet om minstens één lastschakelaar te sluiten zodat een fout in de kuip kan worden geëlimineerd.

Dans l'exemple ci-dessous, l'interrupteur de droite du DI-LE doit être fermé car il est le seul à assurer la protection de la cuve.

In het hierna volgend voorbeeld DI-LE, dient de lastschakelaar rechts gesloten te zijn gezien deze de enige beveiliging is tegen fouten in de kuip.



Pour assurer la tenue diélectrique, placer

- soit les bushing sur les isolateurs en attente
- ou soit des bouchons d'attente


Om te weerstaan aan de diëlektrische verschijnselen, plaatst u:

- ofwel bushings op de vrije isolatoren
- ofwel isolerende afsluitdoppen



**AA20
I D I-NE**

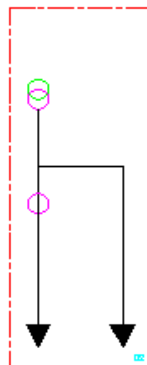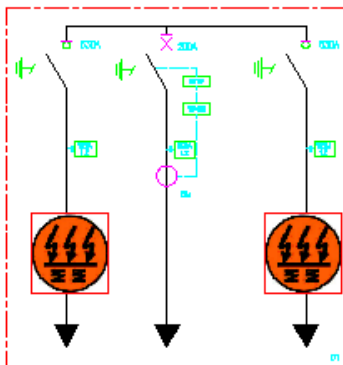


**AA20
I D D -RE**

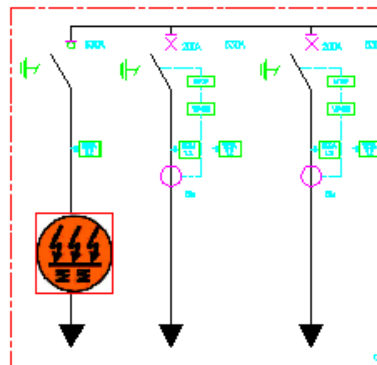

**AA20
D I -LE**

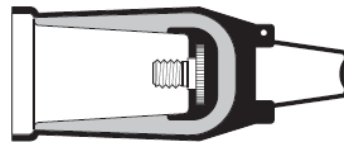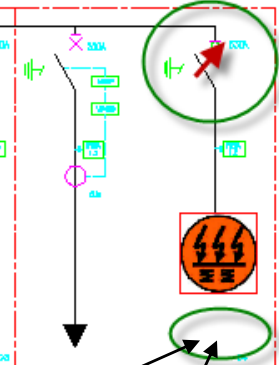

Ou / of

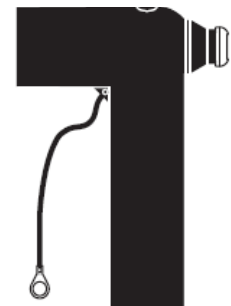

Tenue à l'arc interne AA20 Arc Killer

Interne boog AA20 Arc-Killer

